

Име на разпределителната апаратура

Табло - 1

Клиент

Адрес за доставка (строителна площадка)

Проект

Бележка

Създаден	5.06.2023 г.	Номер на поръчка		Дата на следващата проверка	8.07.2020 г.
Номер на чертеж	637303287431319377	Договор за изпълнение		Брой страници	8

Апаратурата е механично проверена

Таблото е електрически проверено

Внимание:


Всички електрически товари могат да използват максимум 80% от номиналният ток на устройствата съгласно IEC61439 (e.g.: $INC = IN \times 0,8$)

Бележка :

Табло апартаментно за скрит м-ж
с прозрачна врата 1 ред, 18М

Позиция

Позиция	Електрическо описание	Известия
-F1	C/50A/1	Главен предпазител
-F2	C/10A/1	Осветление
-F3	C/10A/1	Осветление
-F4	C/16A/1	Контакти общо предназначение
-F5	C/16A/1	Контакти общо предназначение
-F6	C/16A/1	Контакти общо предназначение
-F7	C/16A/1	Контакти общо предназначение
-F8	C/16A/1	Контакти общо предназначение
-F9	C/16A/1	Контакти общо предназначение
-F10	C/25A/1	Силов контакт
-Q1	63A/2P/30mA	Дефектнотокова защита 2P, 30mA (за контакти общо предназначение)
-Q2	63A/2P/30mA	Дефектнотокова защита 2P, 30mA (за контакти общо предназначение)
-Q3	C/25A/1+N/30mA/A (чувствителност към импулсен постоянен ток)	Бойлер
Разпределителен гребен виличен 1P, 10mm ² 1	1/10mm ²	Разпределителен гребен виличен 1P, 10mm ²

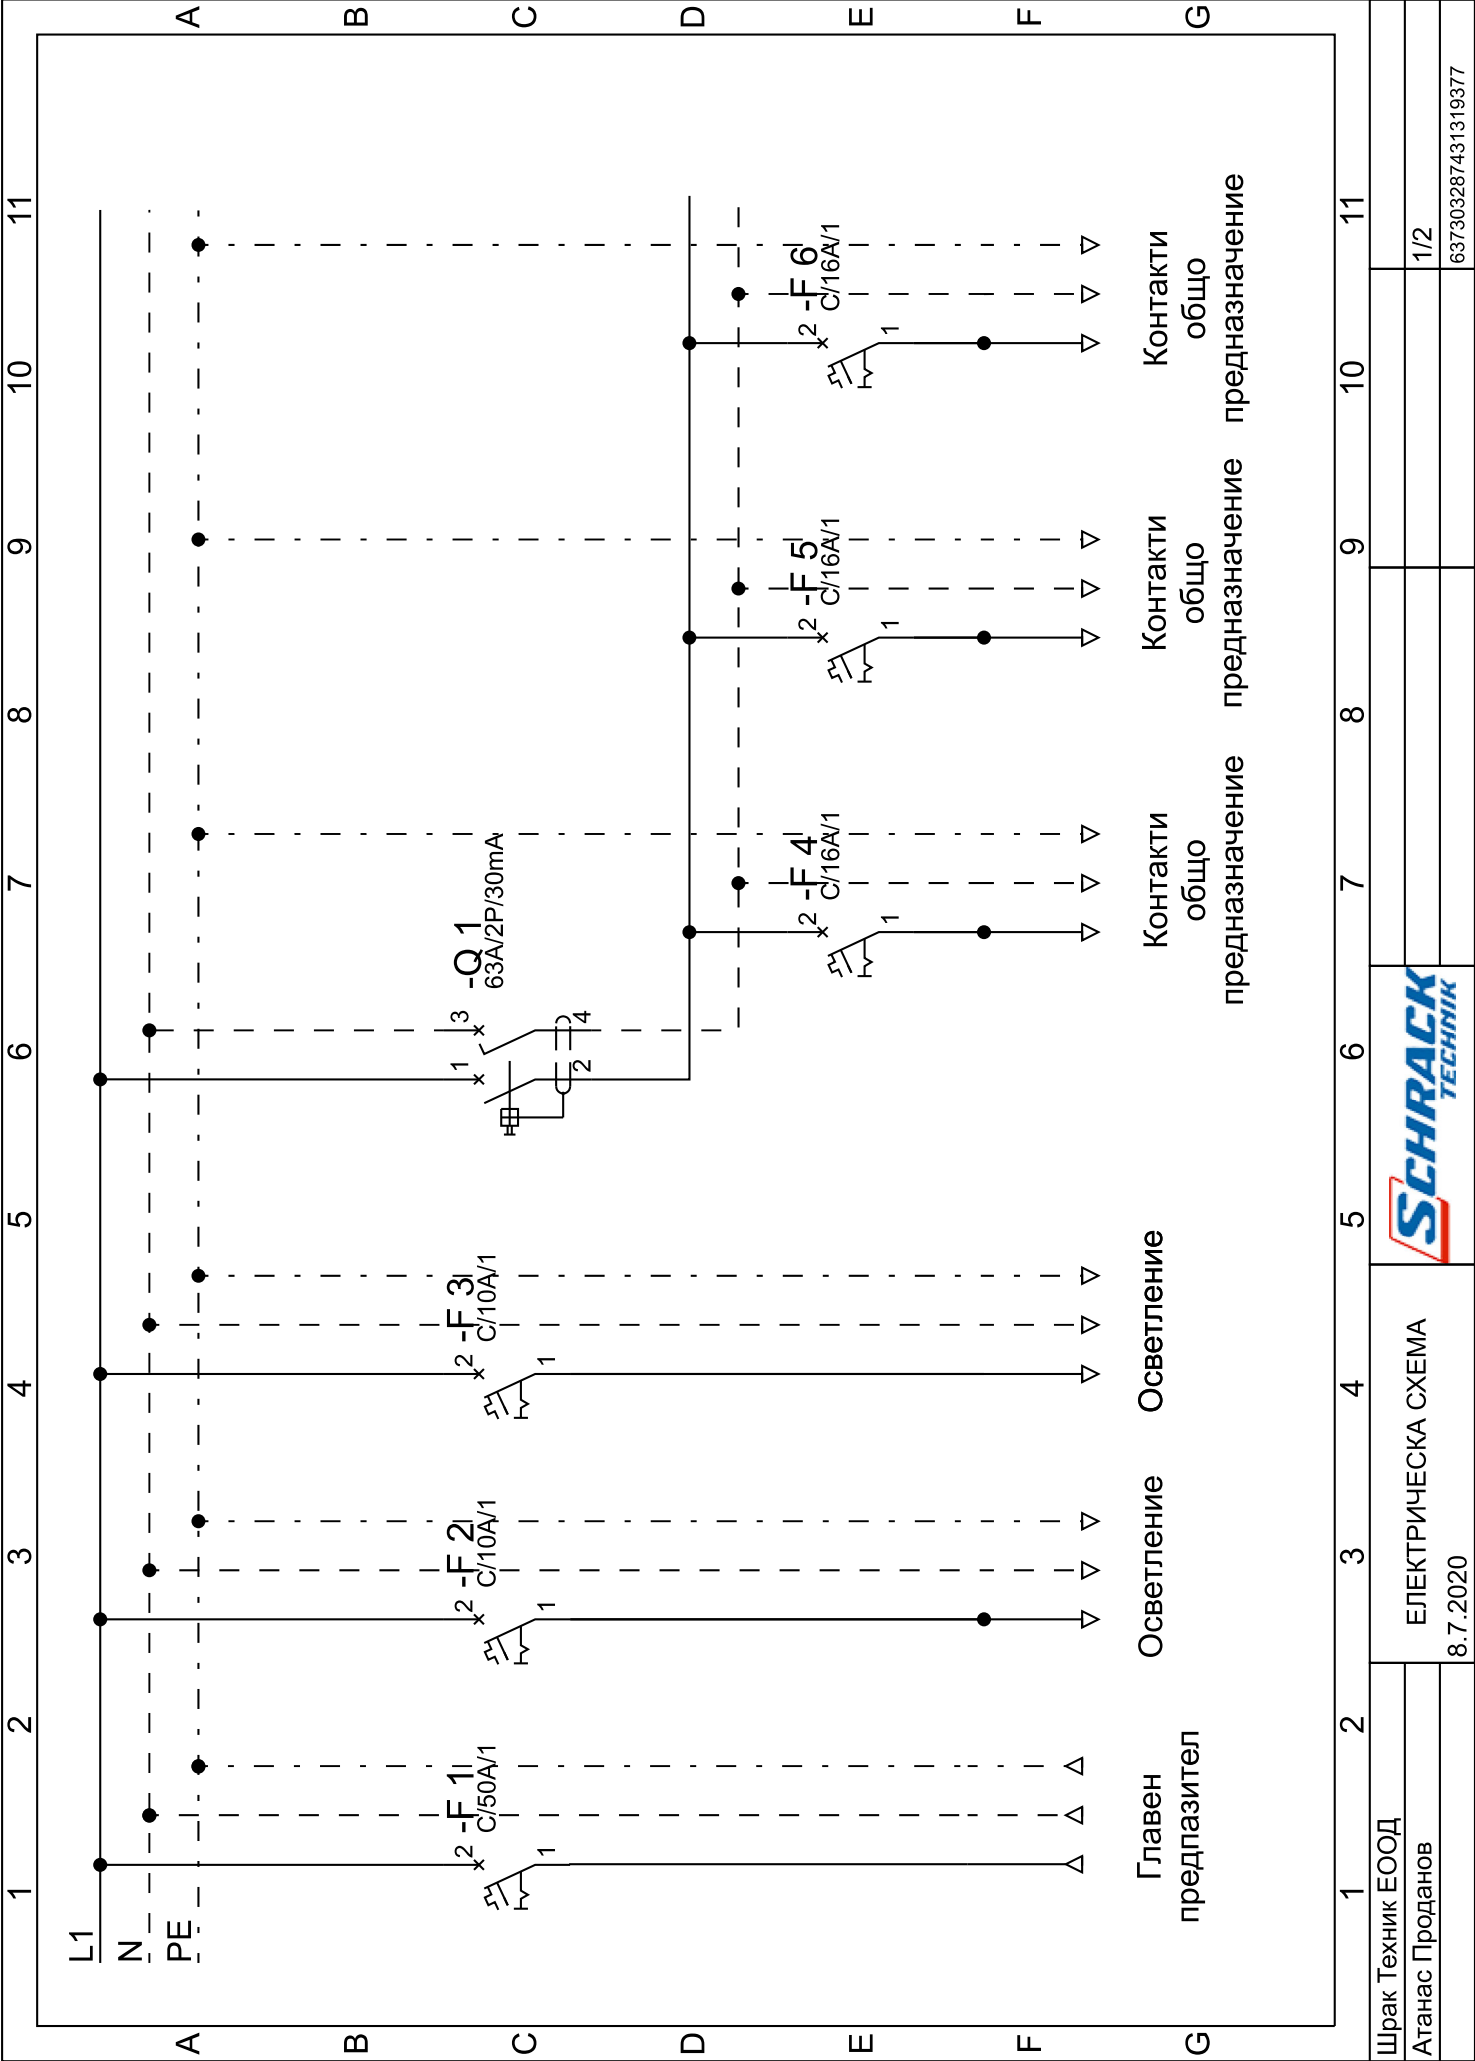

Протокол от термичните изчисления

Тип на таблото

BK080004--

Размери на таблото

Широчина

392 mm

Височина

236 mm

Дълбочина

106 mm

Мин. околна температура

15,0 °C

Макс. околна температура

35,0 °C

Температура в горната част на таблото

54,5 °C

Прегряване в горната част на таблото

19,5 K

Начин на монтаж

Стоящо

Коефициент на едновременност

0,600

Главен прекъсвач

25 A

Загуби в отделните компоненти

52,5 W

Остатъчен запас от топлинни загуби

18,9 W

Допълнителни загуби

0,0 W

Стандарти

EN61439_1, EN61439_3

Оценка

Избраните табло и апаратура, могат да се използват в настоящата конфигурация, в съответствие с IEC TR 60890.

Термичните изчисления могат да се използват за главен прекъсвач до 630 A.

Декларация за съответствие



Шрак Техник ЕООД
Атанас Проданов
Транспортна 15, Смарт Център офис 4.1.2
8008 Бургас
+359894548754
a.prodanov@schrack.bg
www.schrack.bg

Декларираме на своя отговорност, че продуктът отговаря на изискванията и е в съответствие със стандартите. Също така декларираме, че продукта е безопасен при нормални експлоатационни условия и отговаря на техническите изисквания за електромагнитна съвместимост.

Име

Артикулен номер	BK080004--
Схема номер	637303287431319377
Описание	II 230 V 25 A 50 Hz
IP защита	IP40
EMV норма	
Стандарти	EN61439_1,EN61439_3
Производство М/Г	23 / 23

Място :

Дата :

Име :

Длъжност :

Етикет



Шрак Техник ЕООД Атанас Проданов
8008 Бургас Транспортна 15, Смарт Център офис 4

Внимание!

Демонтажа на капака е изключително опасно. Преди въвеждане в експлоатация проверете всички крепежи и съединения !



23 / 23

Артикулен номер	ВК080004--	Размери	392 x 236,0000000000	
Производство М/Г	23 / 23	Система	TN-S	
Макс. околна температура	35,0 °C	Брой фази	1	Клас на защита II

☒ EN 61439-1
☐ ÖVE-IM 12/1980

☐ EN 61439-2
☐ IEC/EN 60670-24

☒ EN 61439-3

Номинално напрежение Un 230 V Номинален ток InA 25 A

Оперативно напрежение AC 400 V DC 400 V

Номинална честота f 50 Hz Ток на късо съединение Icw _____

Коефициент на едновременност RDF 0,600 IP защита IP40

Схема номер 637303287431319377 Тегло 3,1 kg

Номер на поръчка _____