

Име на разпределителната апаратура

Табло - 1

Клиент

Адрес за доставка (строителна площадка)

Проект

Бележка

Създаден	5.06.2023 г.	Номер на поръчка		Дата на следващата проверка	5.06.2023 г.
Номер на чертеж	638215798408640388	Договор за изпълнение		Брой страници	9

Апаратурата е механично проверена

Таблото е електрически проверено


Внимание:


Всички електрически товари могат да използват максимум 80% от номиналният ток на устройствата съгласно IEC61439 (e.g.: $INC = IN \times 0,8$)


Бележка :

Позиция

Позиция	Електрическо описание	Известия
17	1/10mm ²	Разпределителен гребен виличен 1P
20	3/10mm ²	Разпределителен гребен виличен 3P
-F1	C/40A/3	Главен предпазител
-F2	C/10A/1	Осветление
-F3	C/10A/1	Осветление
-F4	C/16A/1	Климатик
-F5	C/20A/1	Пералня Сушилня
-F6	C/25A/1	Фурна
-F7	C/25A/1	Силов контакт
-F8	C/16A/1	Контакти общо предназначение
-F9	C/16A/1	Контакти общо предназначение
-F10	C/16A/1	Контакти общо предназначение
-F11	C/16A/1	Контакти общо предназначение
-F12	C/16A/1	Контакти общо предназначение
-F13	C/20A/1	Контакти общо предназначение
-F14	C/20A/1+N/30mA/A (чувствителност към импулсен постоянен ток)	Бойлер
-F15	C/20A/1	Термопомпа
-F16	C/20A/1	Пералня Сушилня
-F17	1,0-1,6/2p	
-F18	C/16A/3+N/30mA/A	
-Q1	40A/2P/30mA	Дефектнотокова защита 2P, 30mA (за контакти общо предназначение)
-Q2	40A/2P/30mA	Дефектнотокова защита 2P, 30mA (за контакти общо предназначение)

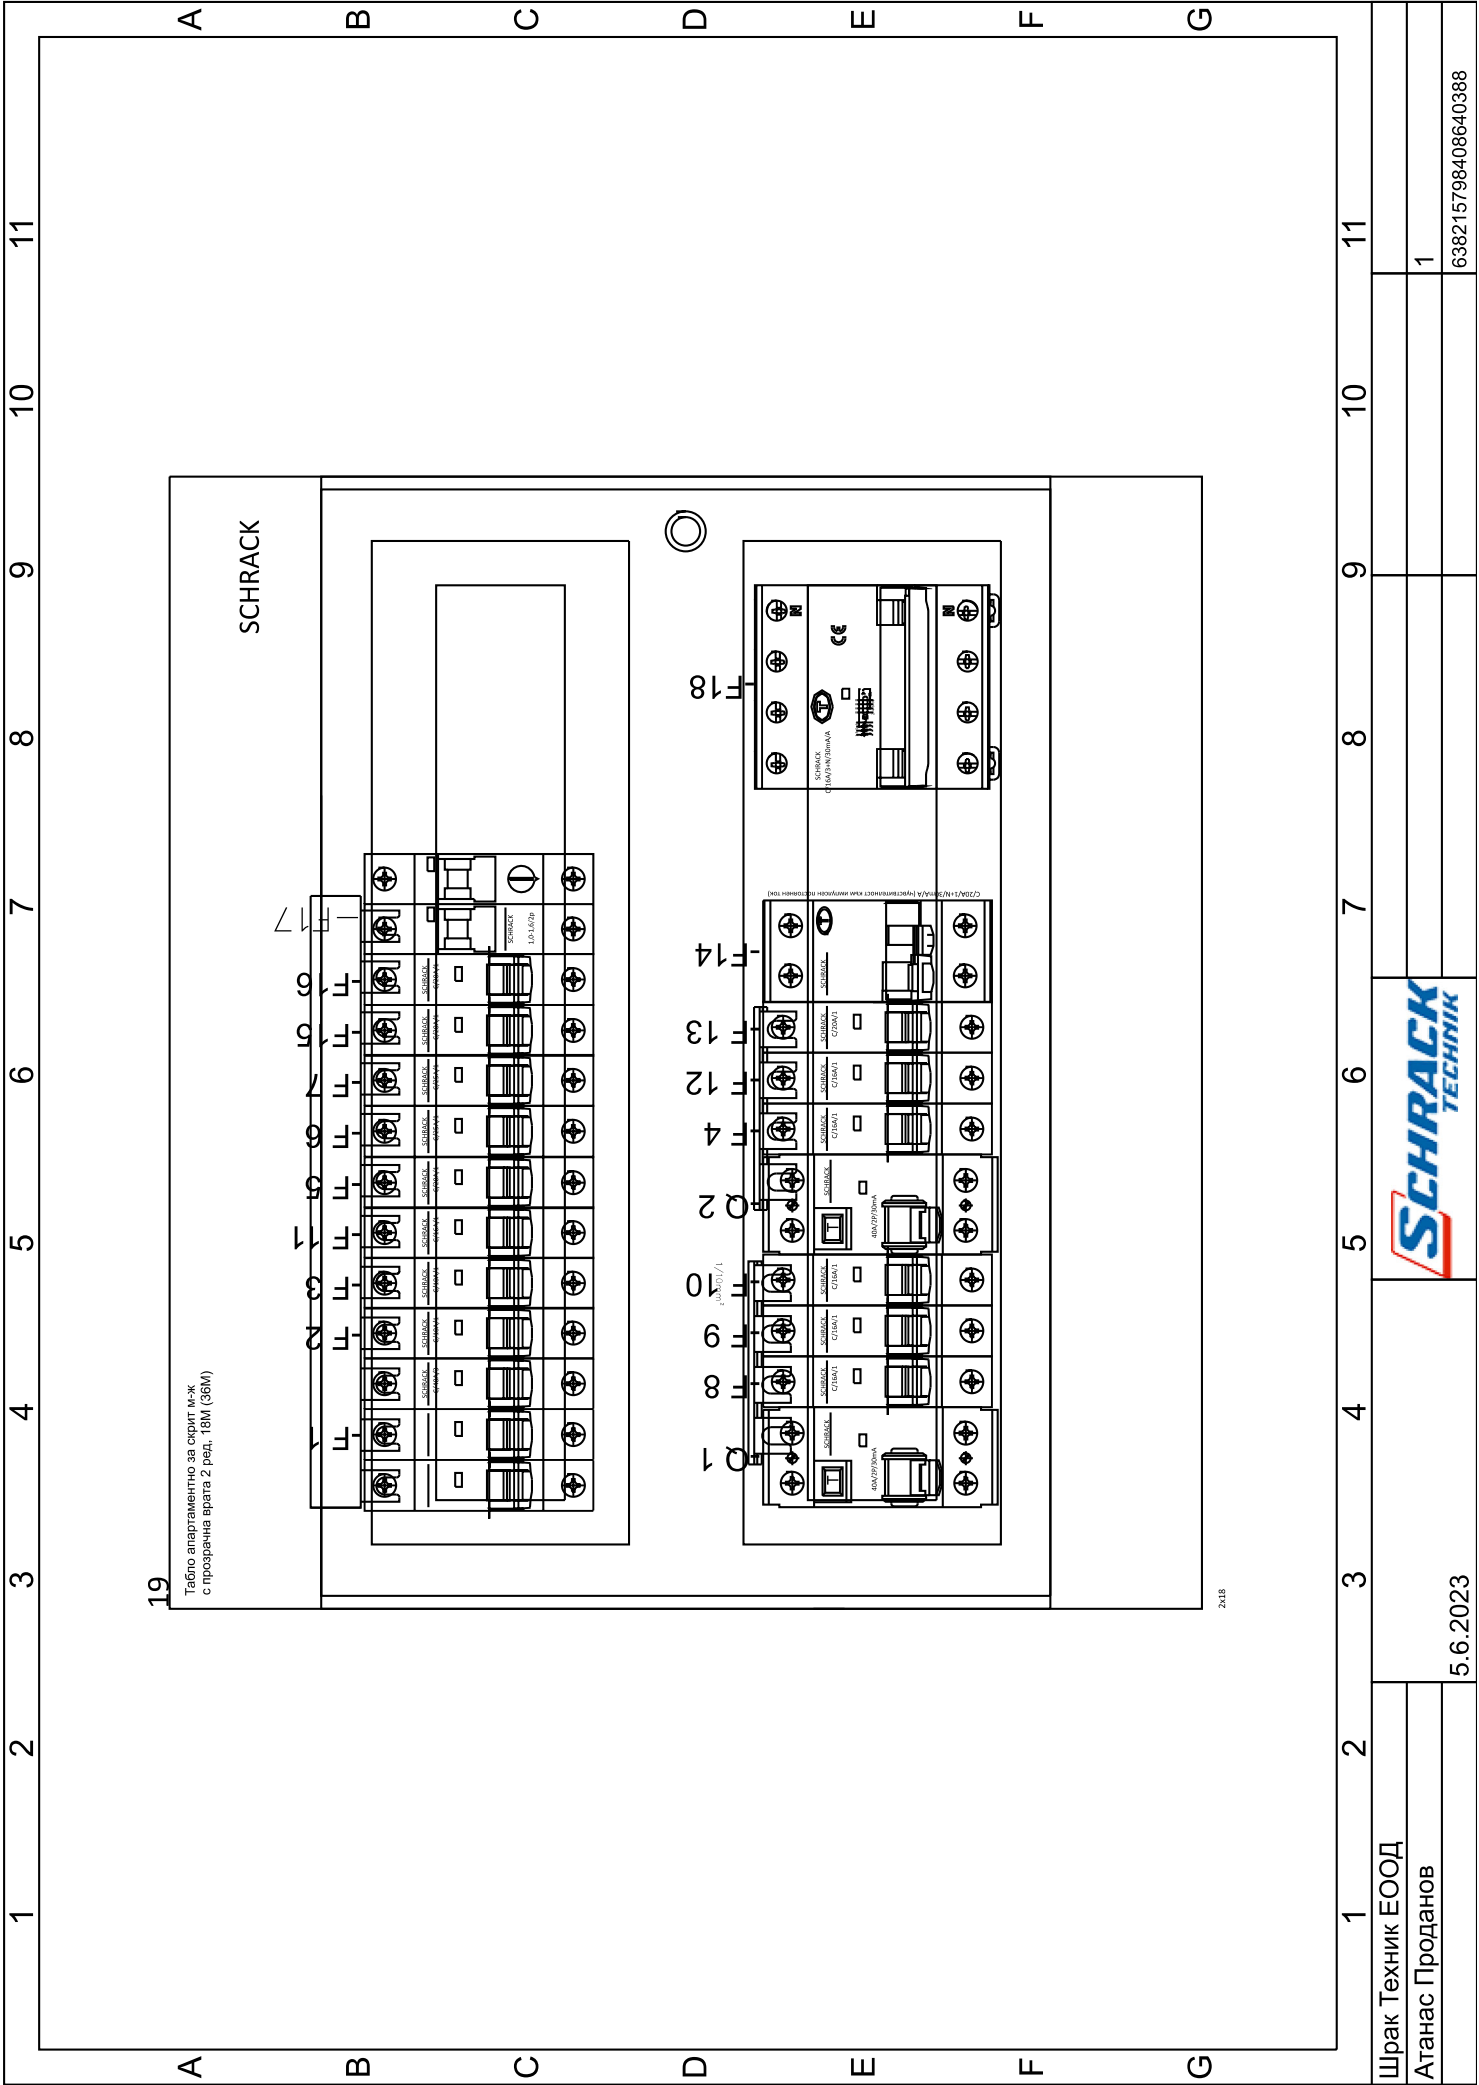

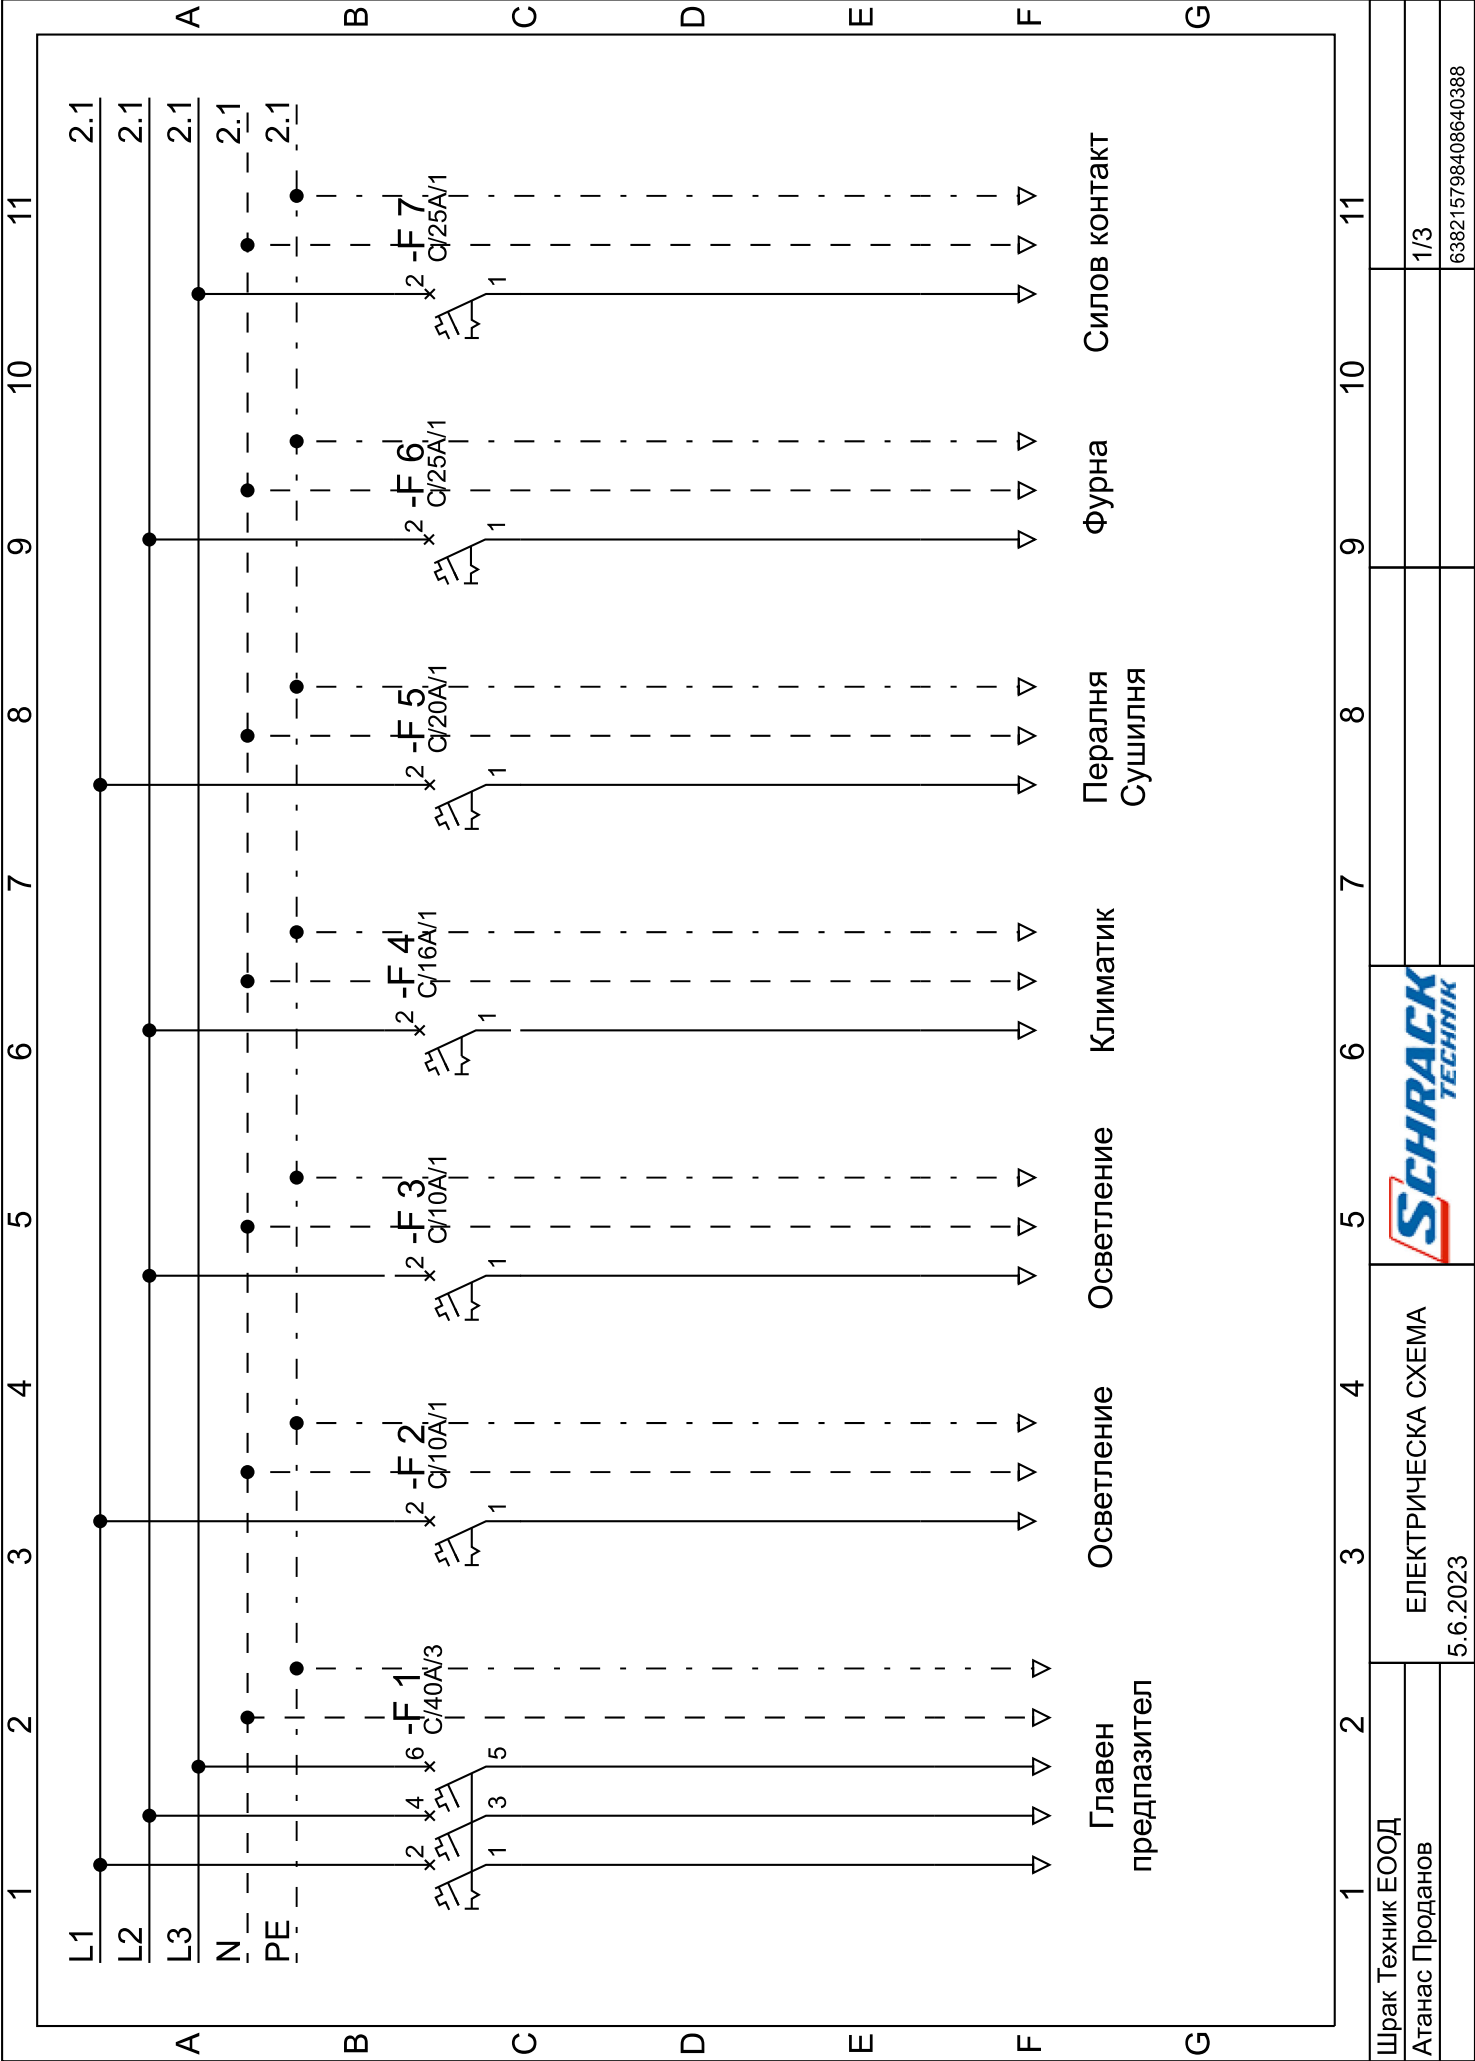

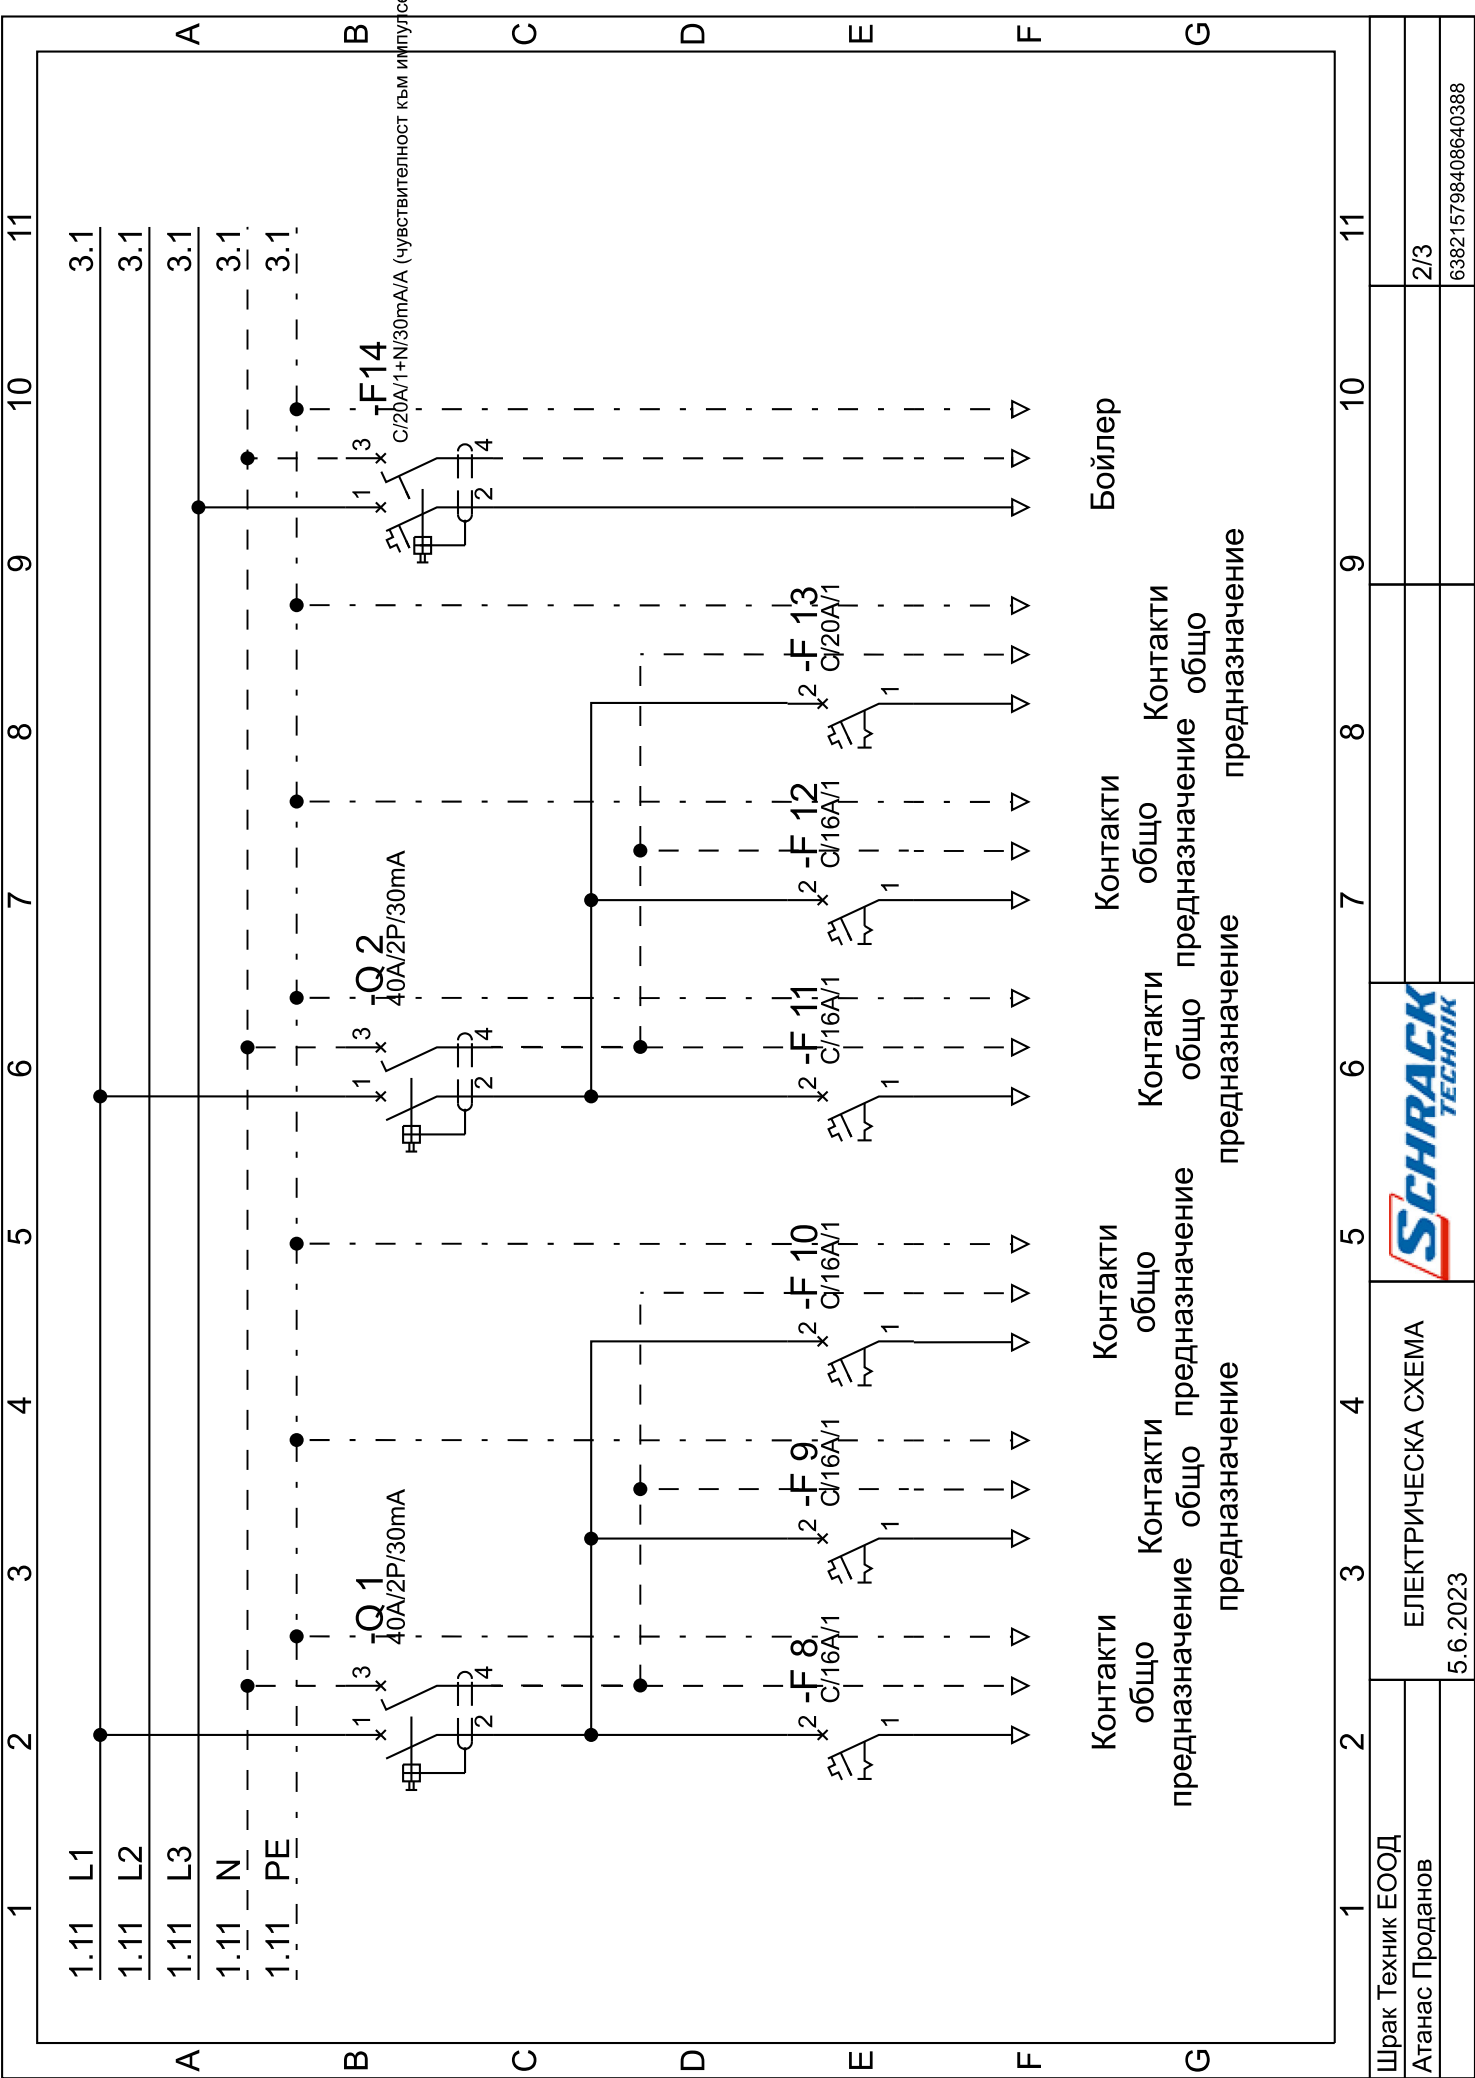

Протокол от термичните изчисления

Тип на таблото

BK080106--

Размери на таблото

Широчина

396 mm

Височина

361 mm

Дълбочина

112 mm

Мин. околна температура

15,0 °C

Макс. околна температура

35,0 °C

Температура в горната част на таблото

57,7 °C

Прегряване в горната част на таблото

22,7 K

Начин на монтаж

Стоящо

Коефициент на едновременност

0,600

Главен прекъсвач

40 A

Загуби в отделните компоненти

82,4 W

Остатъчен запас от топлинни загуби

10,5 W

Допълнителни загуби

0,0 W

Стандарти

EN61439_1, EN61439_3

Оценка

Избраните табло и апаратура, могат да се използват в настоящата конфигурация, в съответствие с IEC TR 60890.

Термичните изчисления могат да се използват за главен прекъсвач до 630 A.

Декларация за съответствие



Шрак Техник ЕООД
Атанас Проданов
Транспортна 15, Смарт Център офис 4.1.2
8008 Бургас
+359894548754
a.prodanov@schrack.bg
www.schrack.bg

Декларираме на своя отговорност, че продуктът отговаря на изискванията и е в съответствие със стандартите. Също така декларираме, че продукта е безопасен при нормални експлоатационни условия и отговаря на техническите изисквания за електромагнитна съвместимост.

Име

Артикулен номер	BK080106--
Схема номер	638215798408640388
Описание	II 400 V 40 A 50 Hz
IP защита	IP40
EMV норма	
Стандарти	EN61439_1,EN61439_3
Производство М/Г	23 / 23

Място :

Дата :

Име :

Длъжност :

